


TEŻNIA NR. 1 OKRĄGŁA

INSTALACJA TECHNOLOGII TEŻNI SOLANKOWEJ

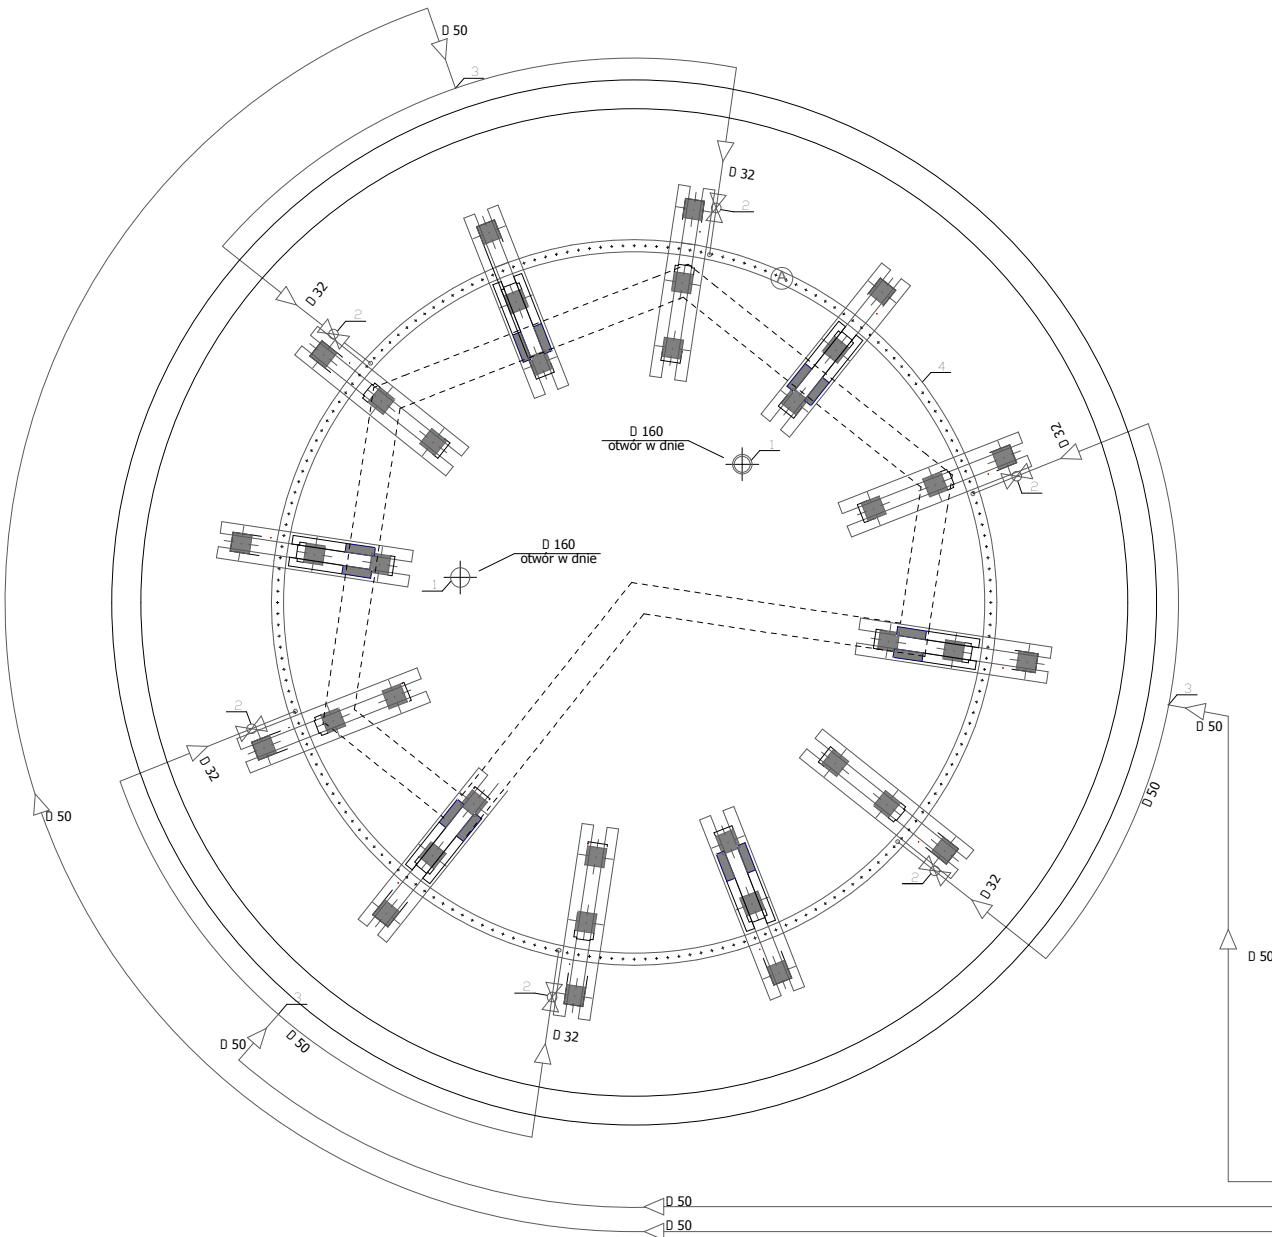

- 1. ODPLYW SOLANKI DO ZBIORNIKA NR. 1 2 x Ø 160
- 2. ZAWÓR REGULACYJNY NAPŁYWU DO KOLEKTORA DYSZOWEGO PVC Ø 32
- 3. ROZDZIELACZ RUROWY Ø 50 NAPŁYWU SOLANKI
- 4. KOLEKTOR DYSZOWY DYSZ TYPU RAIN CURTAIN / 200 dysz /
- 5. ROZDZIELACZ RUROWY Ø 50 NAPŁYW SOLANKI DO KOLEKTORA
- 6. PRZEJŚCIE SZCZELNE DO ZB. SOLANKI / uszcz. integra i żywica /
- 7. ZAWÓR PVC Ø 50
- 7z. ZAWÓR ZWROTNY PVC Ø 50
- 8. MANOMETR
- 9. ZAWÓR ODPOWIERZAJĄCY
- 10. ZAWÓR SZEŚCIODROGOWY - MANUALNY
- 11. ZAWÓR ODWADNIAJĄCY FILTRA PIASKOWEGO
- 12. ZAWÓR ODCINAJĄCY D 32
- 13. LICZNIK WODY
- 14. FILTR SKOŚNY
- 15. REDUKTOR CIŚNIENIA
- 16. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
- 17. ELEKTROZAWÓR
- A KOLEKTOR DYSZOWY TYPU RAIN CURTAIN
- B POMPA OBIEGOWA TYPU NAUTILIUS 11 000L/H NAPŁYWU SOLANKI DO KOLEKTORÓW DYSZ RAIN CURTAIN
- C STUDNIA NIEWŁAZOWA DIAMIR 315 KACZMAREK
- D LAMPA UV - HELIOX - 10 M3/H - OBUDOWA LAMPY WYKONANA Z POLIETYLENU DEDYKOWANA DO WODY SŁONEJ WYPOSAŻONA W ELEKTRNICZNY LICZNIK CZASU PRACY
- E ZBIORNIK FILTRACYJNY ASTER TYP (HIGH QUALITY OF FILTRATION). WYM. ZBIORNIKA D 500 MM, WYS. CAŁKOWITA Z PODSTAWĄ 1365 MM. WYS. ZŁOŻA PIASKOWEGO 0,8 M , WŁAZ BOCZNY D 200 MM.
- F POMPA OBIEGOWA TYPU NAUTILIUS DO UKŁADU FILTRACJI
- G POMPA DO UZUPEŁNIENIA SOLANKI
- H POMPA ZATAPIALNA DO ODWODNIENIA ŻĄPII.
- I ZBIORNIK NA WODĘ MIEJSKĄ

PRO Studio

Biuro Projektowe Sp. z o.o.
UL. WOJSKOWA 6, LOK. D6,
60-792 POZNAŃ
TEL. 61 663 87 35, 504 227 198

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI TEŻNII

TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z PIJALNIĄ WODY, NA DZIAŁCE NR EWID. 2146/41, OBRĘB 1 UNIEJÓW, GM. UNIEJÓW		
INWESTOR	GMINA UNIEJÓW UL. BŁOGOSŁAWIONEGO BOGUMIŁA 13 99-210 UNIEJÓW		
TECHNOLOGIA	PIOTR MLECZKO upr. 94/94 B-B upr. 281/94 B-B		

GRUDZIEŃ 2020			
RODZAJ OPRACOWANIA	STADIUM OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU
INSTALACJA	PROJEKT TECHNICZNY	-	A/W/05.1